贵州端晟环保科技有限公司

第 1 页 共 11 页

检 测 报 告

报告编号：DH2500006

项目名称：贵州贵酒集团有限公司2025年10月委托检测

委托单位：贵州贵酒集团有限公司

检测性质：委托检测

报告日期：2025年10月28日

编　　制：陈

审　　核：

签　　发：

签发日期：

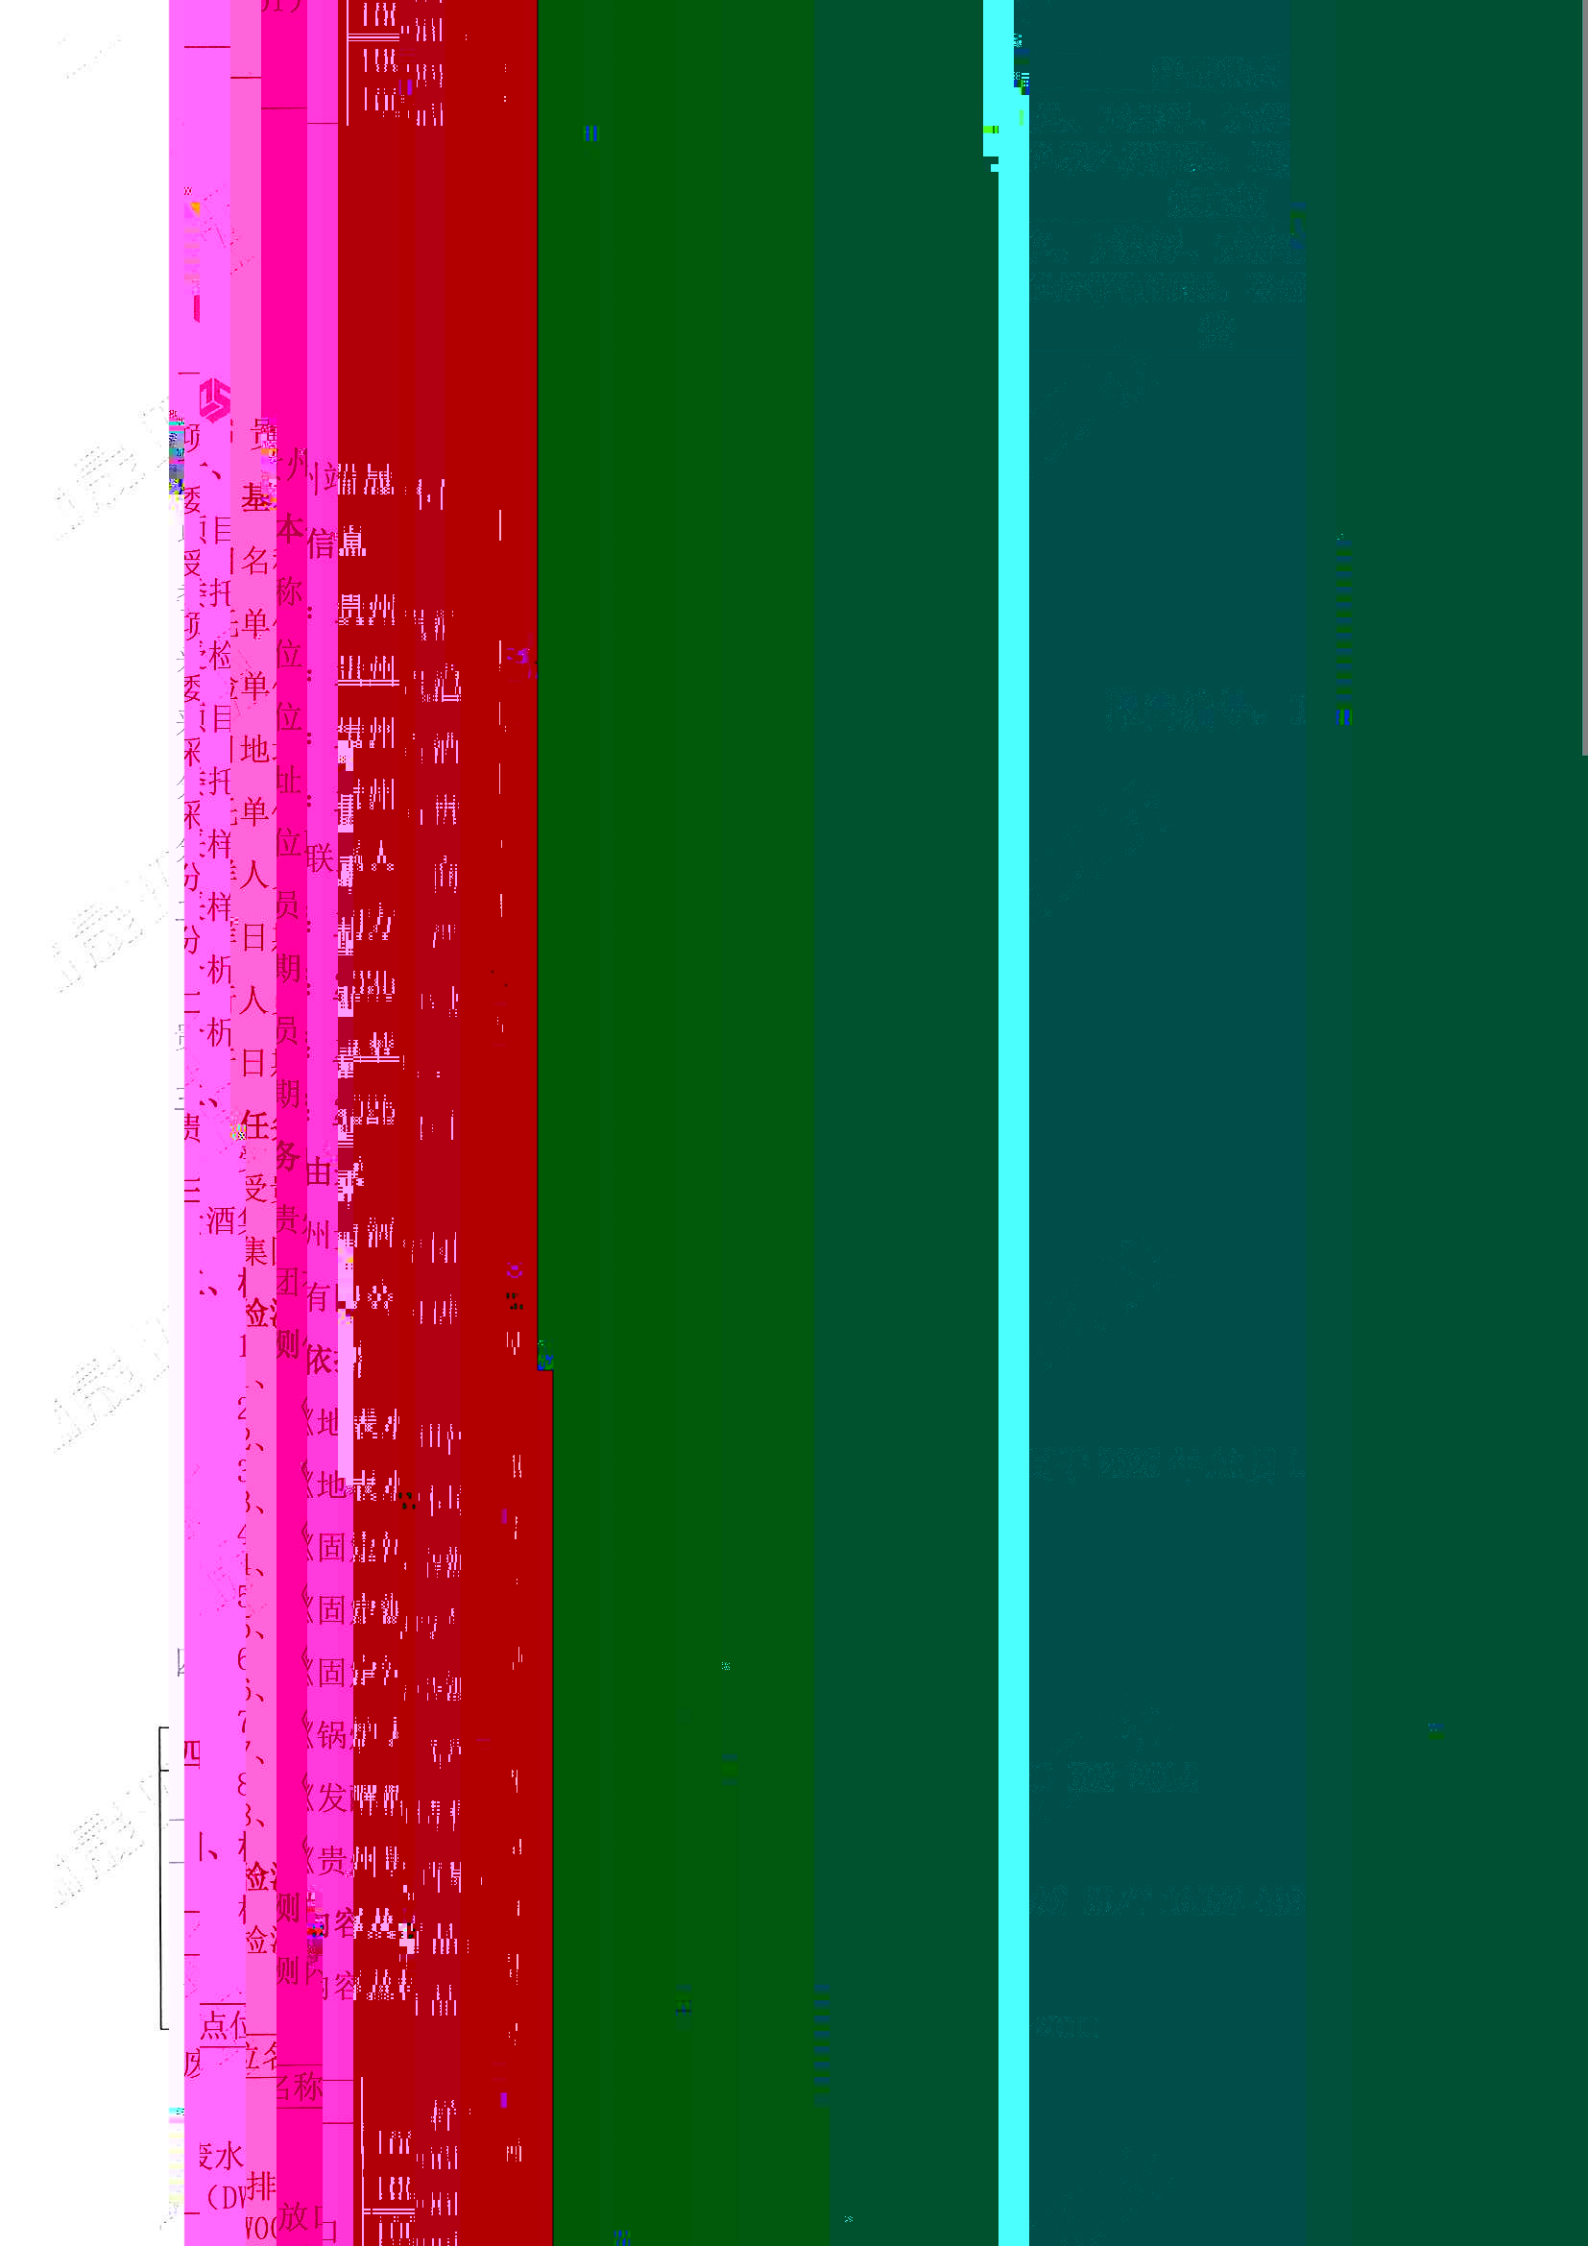

贵州

点位名称
废水排放口（DW001

点位名称
一期雨水放口（YS001）
二期雨水放口（YS002）

点位名称
废气排放口（DA003）
废气排放口（DA004）

五、检测内

检测内

点位编号
FS1
W1
W2
FQ1
FQ2

六、

| 序 | | |

八、





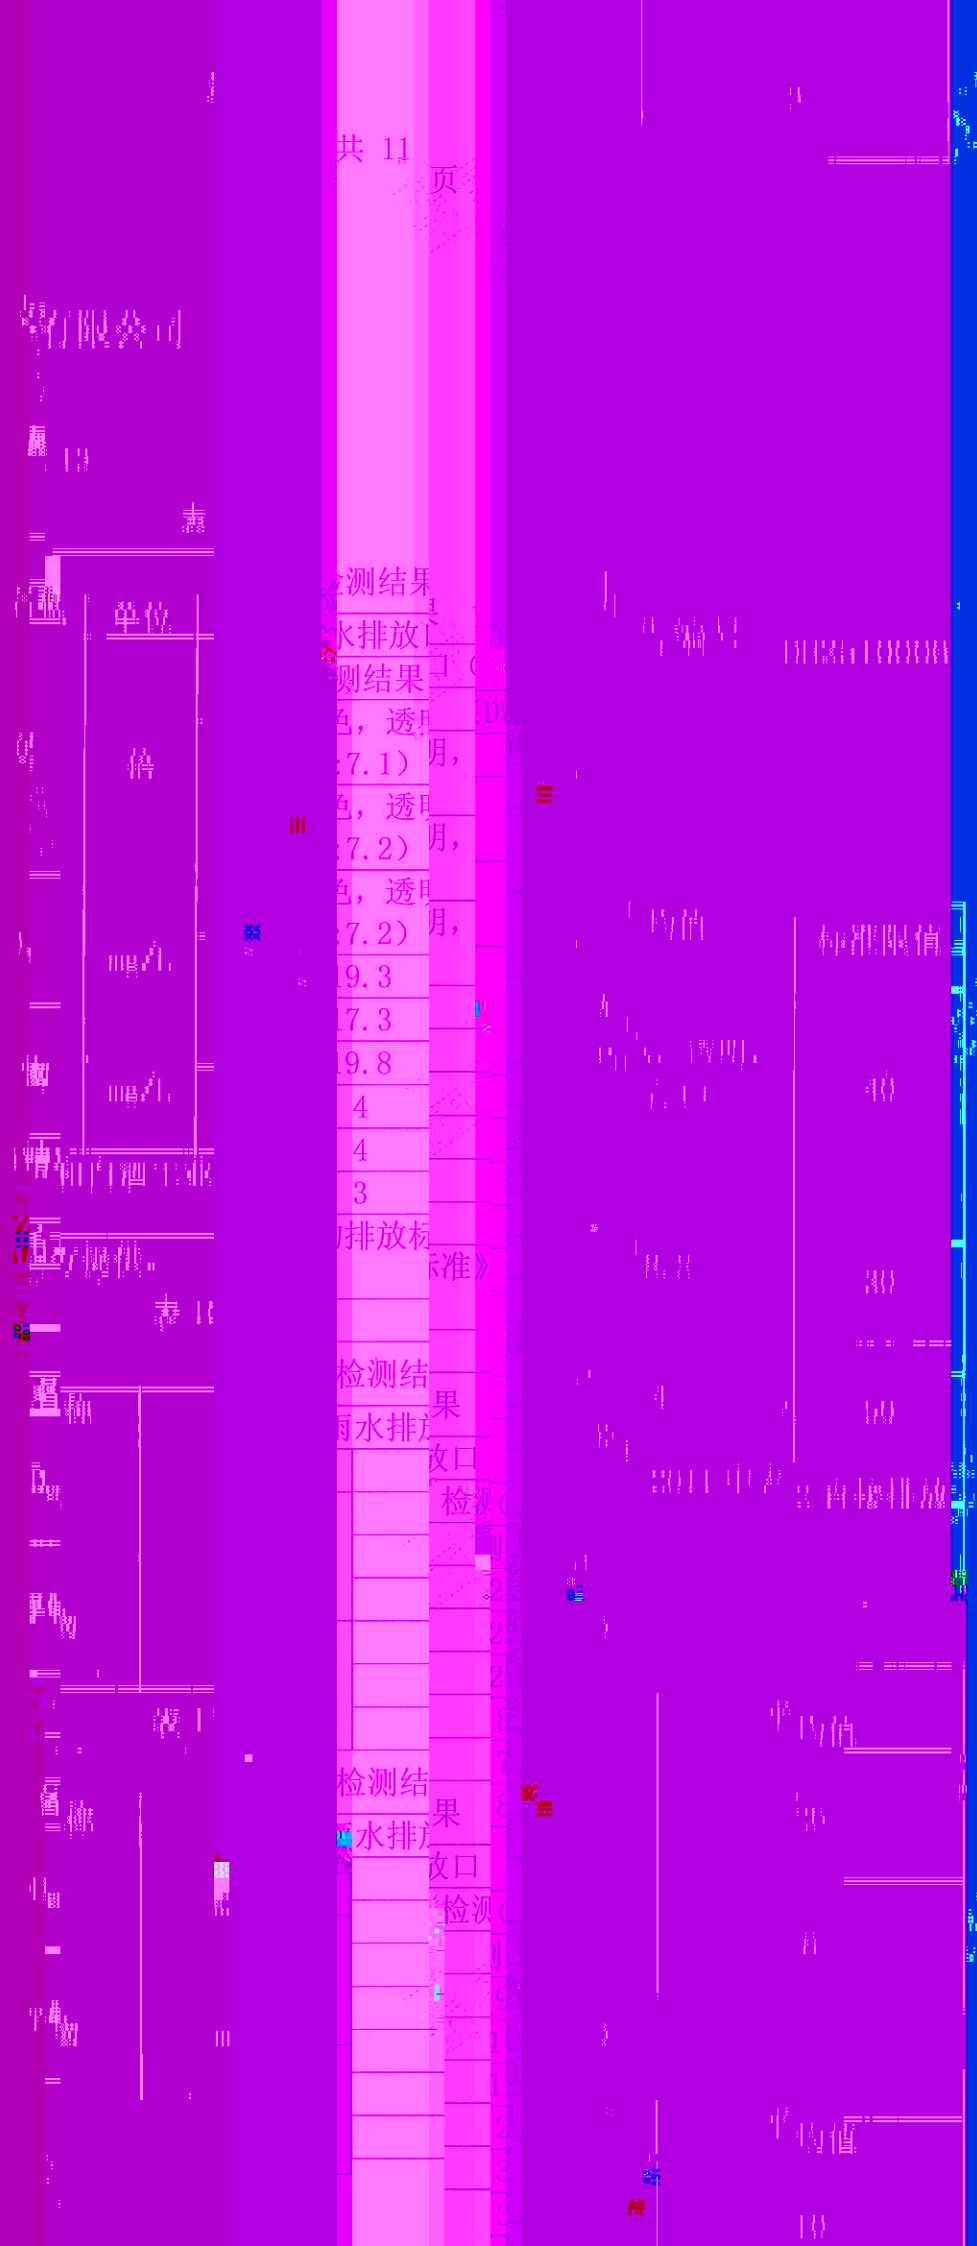
检测结果
水排放口
测结果
色，透明，
7.1）
色，透明，
7.2）
色，透明，
7.2）
9.3
7.3
9.8
4
4
3
排放标准》
检测结果
雨水排放口
检测结果
水排放口

检测点位	检测项目	检测频次	排放标准	标准限值	单位	达标情况
排气筒DA001	颗粒物	1次/年	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准	200	mg/m³	达标
	二氧化硫			850	mg/m³	达标
	氮氧化物			1000	mg/m³	达标
	林格曼黑度			1	级	达标
	烟气温度			/	℃	/
	含氧量			/	%	/
	烟气压力			/	Pa	/
	烟气流速			/	m/s	/
	烟气流量			/	m³/h	/
	参比氧含量			/	%	/
排气筒DA002	颗粒物	1次/年	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准	200	mg/m³	达标
	二氧化硫			850	mg/m³	达标
	氮氧化物			1000	mg/m³	达标
	林格曼黑度			1	级	达标
	烟气温度			/	℃	/
	含氧量			/	%	/
	烟气压力			/	Pa	/
	烟气流速			/	m/s	/
	烟气流量			/	m³/h	/
	参比氧含量			/	%	/

晟环

保科技有限公司

结果

详见表 1

表 1

项目	质控方式	标准物质批	评价结果
	准确度	BY2510100	21
	准确度	23DB0150	21.2
	平行样 1	/	2.6
	平行样 2	/	3.
	平行样 3	/	0.
气	准确度 1	203112048	10.
	准确度 2	203112048	10.
	校准相对误差 1	/	1
	校准相对误差 2	/	2
氮	准确度 1	54301186	58.
	准确度 2	54301186	59.
	校准相对误差 1	/	0.51
	校准相对误差 2	/	0.17
氮	准确度 1	200811115	60.4
	准确度 2	200811115	60.2
	校准相对误差 1	/	0.67
	校准相对误差 2	/	0.33

与保证

格执行国家颁发的环境检测技术

量管理。

按照国家相关标准和规范以及本

符合国家有关标准或技术要求，

经考核合格，持证上岗。

数据的准确、可靠，数据分析和

贵州端[illegible]科技有限公[illegible]

5、[illegible]报告进[illegible]审核，确保[illegible]

十一、采样点位

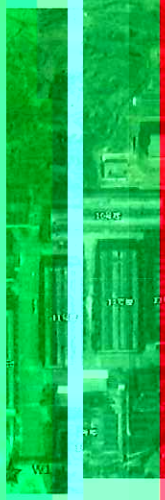

十二、采样图片

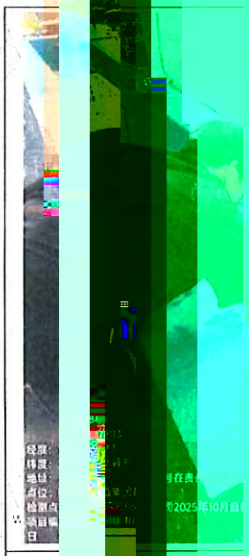

FS1

FQ2

经度：106.592293
纬度：26.8519999
地址：贵阳市修文县贵酒路3
点位：W2
检测点：贵州贵酒集团有限公
项目编号：DH2510006
日　　期：2025-10-10 10:56

【本报告结束】